


$V \sim$ vorgeregelt

180 V \sim geregelt

Stromversorgungsplan

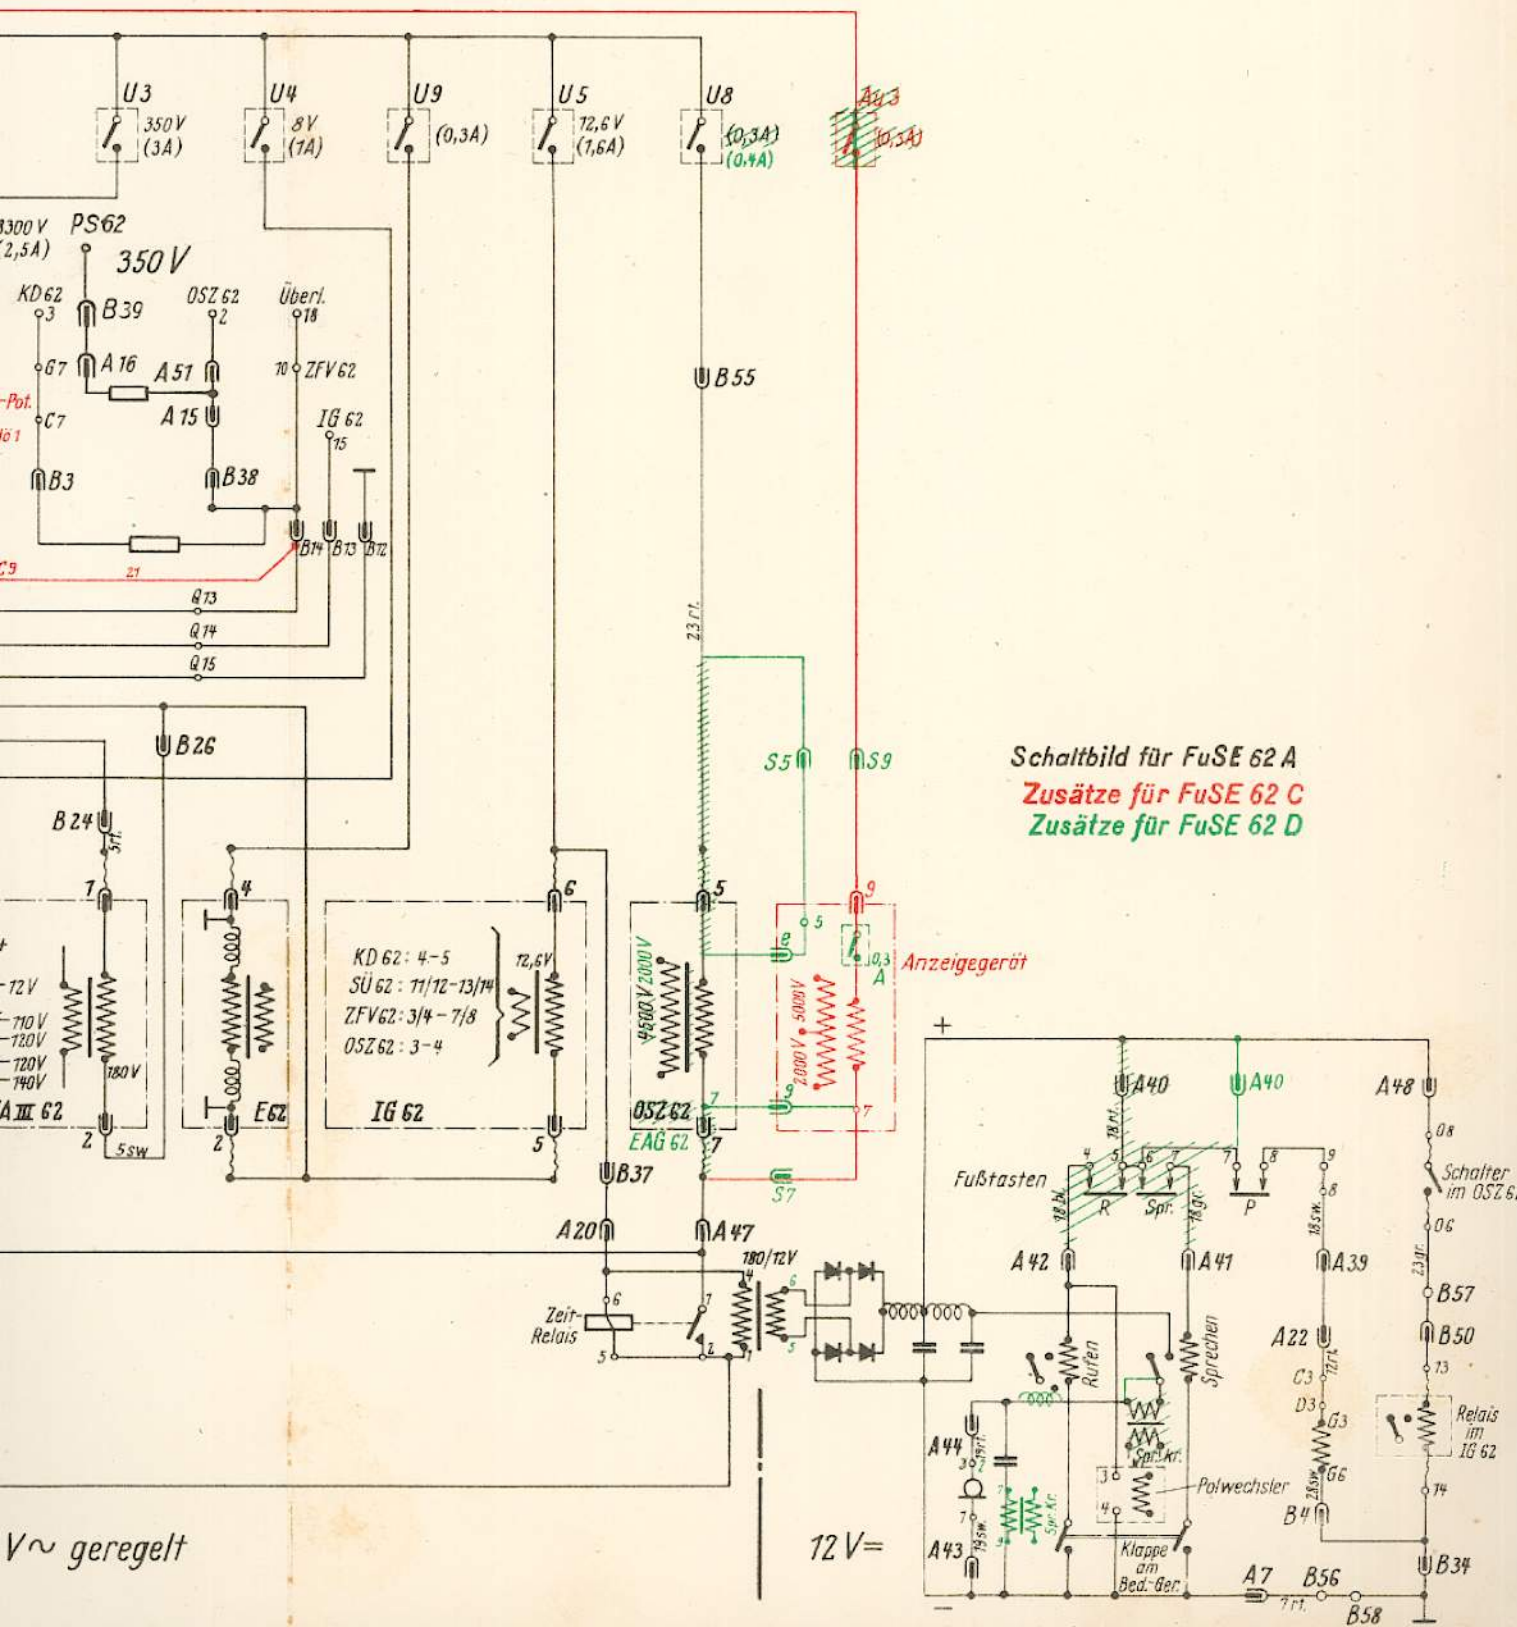

Schaltbild für FuSE 62 A
Zusätze für FuSE 62 C
Zusätze für FuSE 62 D

Anzeigergerät

V~ geregelt

12 V=